


Wichtige Information zum Thema Brandschutz

Brandschutz für dynamische Lagersysteme - Lagerlifte und Lagerpaternoster -

Lagerlifte und Paternoster können mit herkömmlichen Mitteln nicht wirksam gelöscht werden. Im Lagerlift sind die Orte der Brandentstehung und Rauchentwicklung nicht einsehbar und für den Löscheinsatz dementsprechend nicht zugänglich.

Was kann getan werden?.

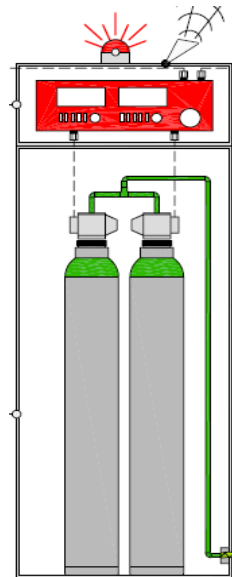

Ausstattung der Lagersysteme mit einer Inertgas-Löschanlage

Mittels Inertgas-Brandlöschtechnik für technische Lagersysteme können Brände schon in der Entstehung sicher bekämpft oder noch besser, verhindert werden.

Auf der Grundlage der Regeln der Technik (Basis: DIN 14497) wurden in Abstimmung mit Sachverständigen von TÜV und VDS speziell auf die Anforderungen von Lagerliften ausgerichtete Brandschutzsysteme entwickelt.


In einem **TÜV-Gutachten** vom Juli 2013 wird bestätigt, dass mit unseren, im Folgenden beschriebenen Anlagen (misfire und basic) durch die Flutung mit Inertgas ein Brand „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ verhindert werden kann.

Technische Umsetzung

- Detektion von Rauchentwicklung durch Sensoren oder ein hocheffizientes Rauch-Ansaug-System (RAS)
- Flutung der Kritische Gefährdungspunkte wie Elektrik, Motoren, Frequenzumformer, Steuerungen und PC's mit Inertgas (Argon) oder alternativ mit CO₂


Modellübersicht

basic - 2 -

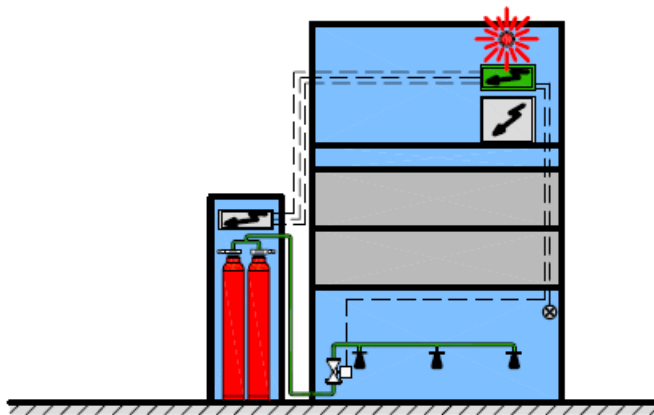


- Einsatz für 1 Lagersystem
- vollautomatischer Funktionsablauf
- Hohe, personenunabhängige Sicherheit
- Löschmittel statioär außerhalb des Lagersystems

basic - 2.1 –

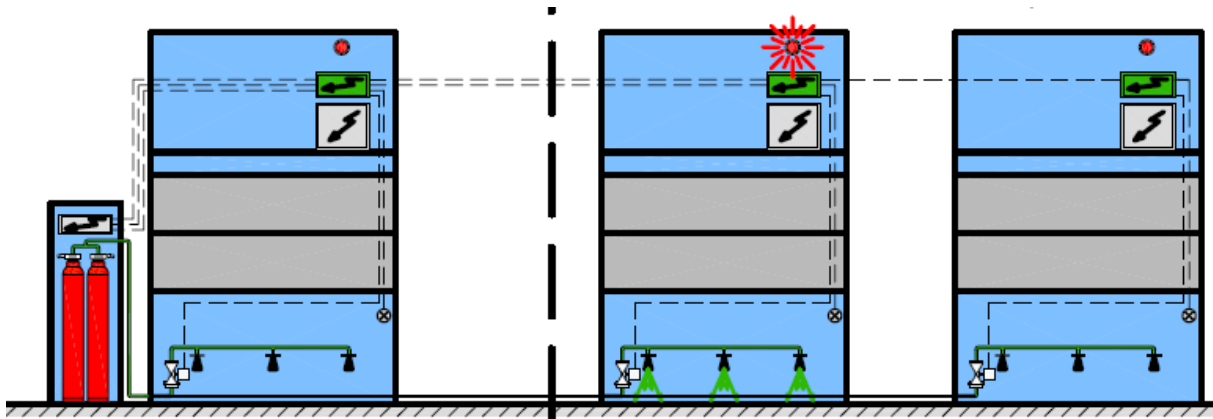

- Erweiterung auf 2 - 3 Lagersysteme möglich
- Vollautomatischer Funktionsablauf
- Hohe, personenunabhängige Sicherheit
- Löschmitteleinheit für 2 – 3 Lagerlifte stationär, außerhalb des Lagersystems

misfire (vollintegriertes System)

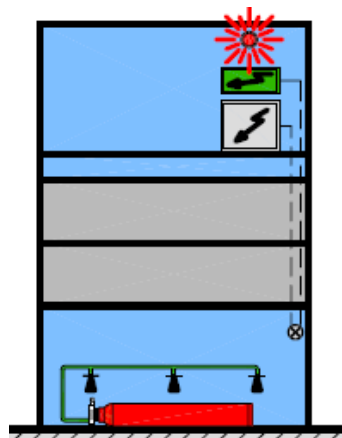

- Vollautomatischer Funktionsablauf
- Hohe, personenunabhängige Sicherheit
- Inertgasbevorratung innerhalb des Lagersystems
- Kein Platzbedarf im Produktionsbereich

Alle Ausführungen werden an Ihre speziellen Anforderungen angepasst und sind als **Erstausrüstung und Nachrüstung** verfügbar.
Die Lösungen passen für Liftsysteme aller Hersteller

Kosten gegenüber Gasanlagen mit voller Lifftlutung nur 25 – 30 % !!

Die regelmäßig erforderliche Überprüfung der Löschanlage kann wahlweise durch die Wartungsfirma Ihrer Feuerlöscher oder natürlich durch Mitarbeiter unseres Hauses, z.B. im Rahmen der Wartung und Prüfung Ihrer Lagertechnik durchgeführt werden

Bei diesem Preis – Leistungs – Verhältnis ist Brandschutz auf höchstem Niveau neu zu überdenken.

Fragen Sie uns.

LSW
Lagersystem-Service-Weiss
Bruchstrasse 25
D- 67098 Bad Duerkheim / Germany

www.lsw-lagertechnik.de
info@lsw-lagertechnik.de
Tel.:0049 / 6322 / 948089-0

Lagersystem-Service Weiss
Service und Verkauf

Inh.: Jürgen Weiss

Paternoster + Lagerlifte
Reparatur + Wartung
Montagen + Umzüge

Postanschrift:

Bruchstr. 25
67098 Bad Dürkheim
Tel.: 06322 / 948089-0
Fax: 06322 / 948089-9

info@lsw-lagertechnik.de
www.lsw-lagertechnik.de

24 Std. Rufbereitschaft
0160 / 78 78 299

Raiffeisenbank Freinsheim eG

Blz: 54661800
Kto.-Nr.: 100672858
IBAN: DE3454661800
0100672858
BIC: GENODE61FSH

Postbank Stuttgart

Blz: 60010070
Kto.-Nr.: 24729700
IBAN: DE6560010070
0024729700
BIC: PBNKDEFF

Steuernr.: 31/187/3440/2
USt-IdNr.: DE231103460